


## Boletín diario de la ADIE sobre la operación del sistema eléctrico nacional día 31 de mayo 2017

- ❑ **La oferta de energía** que las empresas de generación están dispuestas a entregar, la cual es la disponibilidad real del sistema, superó a la demanda abastecida en un 12.3%.
- ❑ **La Gestión de demanda (apagones)** que efectuaron las distribuidoras ascendió a unos 4,113 MWh.
- ❑ Unos 5,662 MWh fue la **oferta de energía que estuvo disponible y no fue consumida**.


## Matriz de Generación

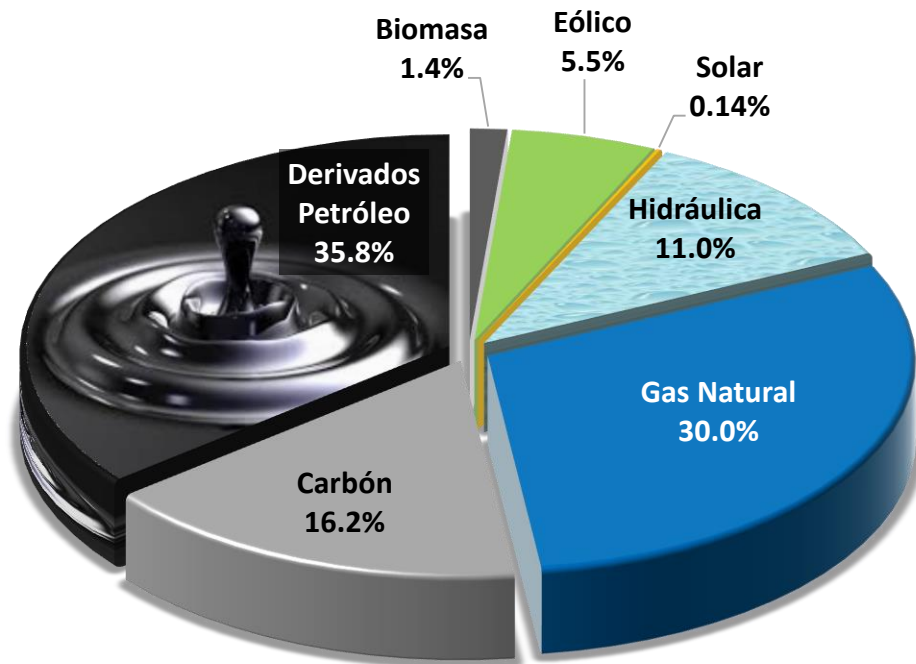

**Boletín diario de la ADIE sobre la operación del sistema eléctrico nacional día 31 de mayo 2017**

- El mix de generación para este día fue: Biomasa 1.4%, Solar 0.14%, Eólico 5.5%, Hidráulica 11.0%, Gas Natural 30.0%, Carbón 16.2% y Derivados del Petróleo 35.8%.

## Demanda abastecida por empresa distribuidora

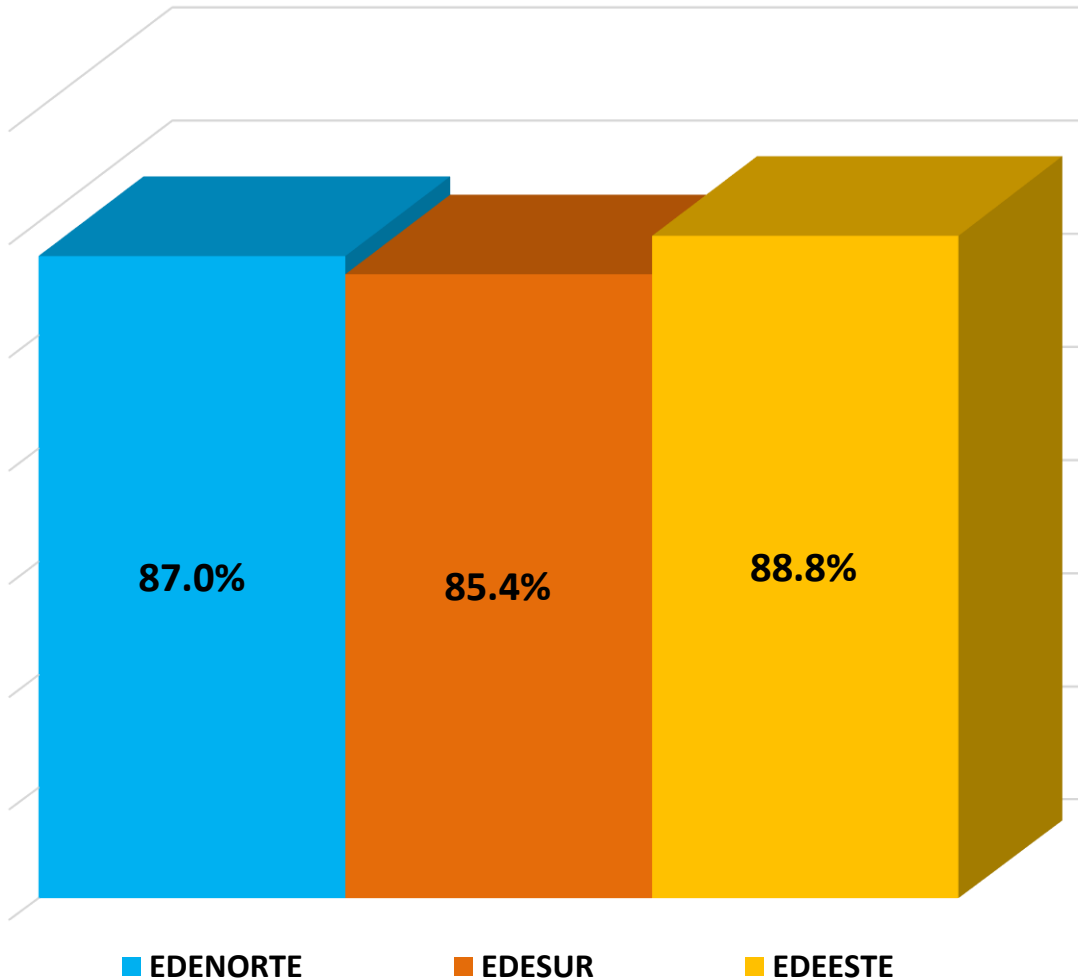

**Boletín diario de la ADIE sobre la operación del sistema eléctrico nacional día 31 de mayo 2017**

- ❑ De las tres empresas distribuidoras las que menos energía abasteció fue EDESUR con solo el 85.4%, luego le siguió EDENORTE con el 87.0% de su demanda y EDEESTE el 88.8% de su demanda.